

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU**

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91
e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl


Fax: 33 866-67-73
<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

NS-HK.9022.1.92.2025

Żywiec, 2025-03-20

**OBSZAROWA OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZA 2024r.
DLA GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ**

W Gminie Radziechowy - Wieprz na koniec 2024r. zameldowanych było 12 863 mieszkańców, z czego 9 620 z nich, tj. około 74,8 % mogło pobierać wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej ze studni indywidualnych lub przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody.

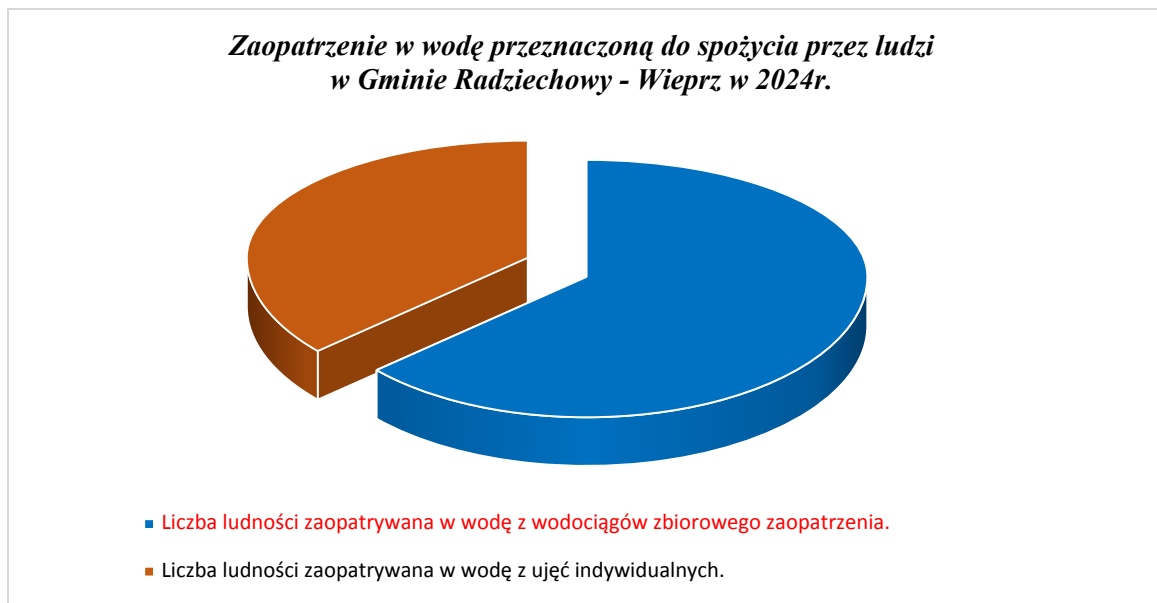

Na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz znajdują się 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Lp	Nazwa wodociągu	Zarządca wodociągu	Adres zarządcy		Liczba zaopatrywanej ludności	Produkcja wody m ³ /d
1	Przybędza	Spółka Wodno-Ściekowa w Przybędzy	Przybędza	3-Maja 75	870	75
2	Radziechowy	Spółka Wodna w Radziechowach	Radziechowy	Św. Marcina 23	4200	300
3	Wieprz	Spółka Wodno-Ściekowa w Wieprzu	Wieprz	Żywiecka 355	4550	389
Razem					9620	764

Wodociągi te dostarczają łącznie około 764 m³ wody/dobę. Ludność zaopatrywana w wodę nie zgłaszała niepożądanych reakcji związanych z jej spożyciem.

W celu zapewnienia jakości wody zgodnej z wymaganiami obowiązujących przepisów stosowane są następujące sposoby uzdatniania i dezynfekcji wody:

- 1) wodociąg Przybędza – ujęcie wody podziemnej - proces dezynfekcji podchlorynem sodu;
- 2) wodociąg Radziechowy – ujęcie wody powierzchniowej na potoku Wieśnik i na potoku Przybędza - proces filtracji pośpiesznej i dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu;
- 3) wodociąg Wieprz – ujęcie wody podziemnej - proces dezynfekcji podchlorynem sodu.

W 2024r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Radziechowy -Wieprz z w/w wodociągów pobrano ogółem **24** próbki wody do badań.

Zakwestionowano jakość wody w 4 próbkach (tj. 16,7 %), w tym:

- w 1 próbce pobranej z wodociągu sieciowego Przybędza, w której stwierdzono podwyższoną mętność - wynik: 2,6 NTU (*zalecany zakres wartości do 1 NTU*) – woda warunkowo zdatna do spożycia;
- w 2 próbkach wody pobranych z wodociągu sieciowego Radziechowy, w których stwierdzono podwyższoną mętność, w obu przypadkach - wynik: 2,4 NTU (*zalecany zakres wartości do 1 NTU*) – woda warunkowo zdatna do spożycia;
- w 1 próbce pobranej z wodociągu sieciowego Wieprz, w której stwierdzono podwyższoną mętność - wynik: 2,1 NTU (*zalecany zakres wartości do 1 NTU*) oraz podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów - wynik 110 jtk/1 ml (*zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej*) – woda warunkowo zdatna do spożycia.

Na skutek działań naprawczych podejmowanych przez dysponentów wodociągów, w związku z w/w zakwestionowanymi badaniami wody, jej jakość ulegała poprawie, co potwierdziły pozytywne wyniki badań wody wykonane przez PPIS w Żywcu oraz zarządców wodociągów.

W 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał od dysponentów wodociągów, tj. Spółki Wodno-Ściekowej w Przybędzy, Spółki Wodnej w Radziechowach oraz Spółki Wodno-Ściekowej Wieprz **17** sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, w tym:

- 1) Wodociąg Przybędza – przesłano 5 sprawozdań (*zaplanowano 4 badania*),
- 2) Wodociąg Radziechowy – przesłano 5 sprawozdań (*zaplanowano 5 badań*),
- 3) Wodociąg Wieprz – przesłano 7 sprawozdań (*zaplanowano 7 badań*).

Jakość wody nie była kwestionowana.

Częstotliwość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez wodociągi sieciowe była zgodna z obowiązującymi przepisami i harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.

Natomiast zarządcy wodociągów zrealizowali część badań w innych terminach niż zaplanowane w harmonogramach zatwierdzonych przez PPIS w Żywcu.

W związku z powyższym w ocenie rocznej dla tych wodociągów, PPIS w Żywcu zalecił przestrzeganie terminów realizowanych badań wody w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem na 2025 rok.

Na podstawie wyników badań wody pobranej z w/w wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez w/w wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

W ramach monitoringu jakości wody, PPIS w Żywcu w 2024r. objął nadzorem na terenie gminy Radziechowy-Wieprz wodociąg Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Juszczyńcu 275. Do w/w budynku użyteczności publicznej woda dostarczana jest z ujęcia indywidualnego.

PPIS w Żywcu na podstawie analizy sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządcę wodociągu z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu **pozytywnie ocenił w 2024r. jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez w/w wodociąg obiektu.**

Okresową ocenę jakości wody za 2024r. dla w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu przekazał do wiadomości Wójtowi Gminy Radziechowy-Wieprz.

mgr inż. Marta Micor
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żywcu
/dokument podpisany elektronicznie/
2025-03-20